

Maintenabilité

Les opérations de service et de maintenance s'effectuent au niveau des unités fonctionnelles sans interruption de service pour le reste du tableau.

- Unités fonctionnelles interchangeables
- Contrôle thermographique sur les points d'éclissages et sur les points de connexion de chaque unité fonctionnelle.

- ...

Position test


Position physique de l'unité fonctionnelle qui permet de vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble des circuits de contrôle-commande (position consignable et signalée par un index).

Mise en œuvre


Les volumes de raccordement sont largement dimensionnés.

Le raccordement extérieur est aisé et les interventions sont sans danger pour l'exploitant.


Raccordement avant

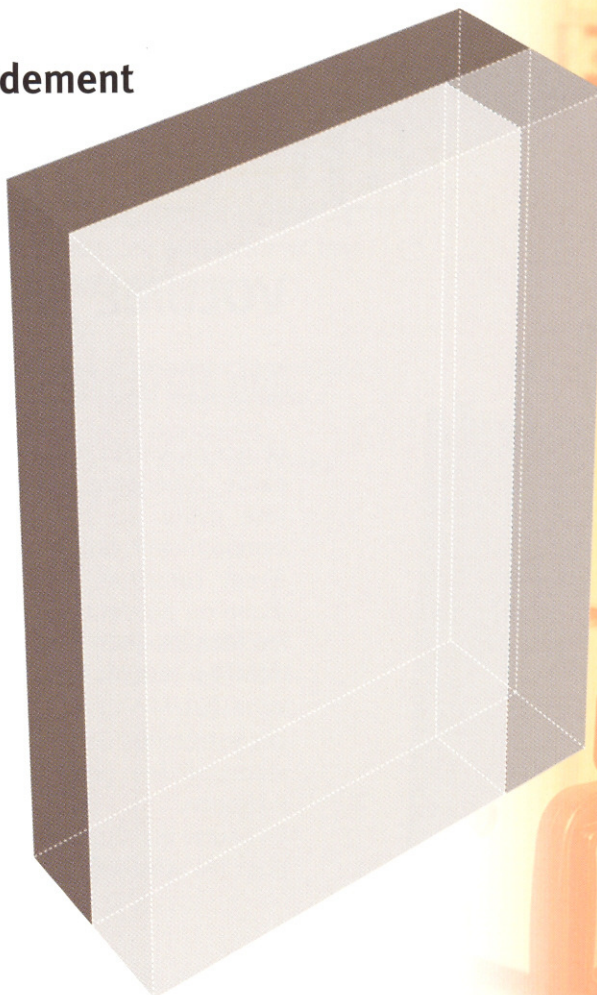

Raccordement arrière

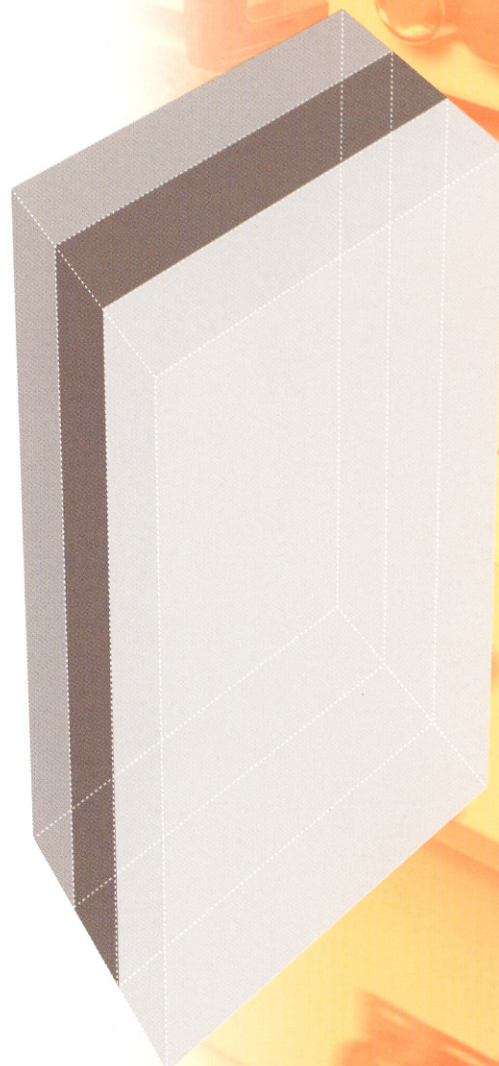

Toutes les colonnes, de conception modulaire, sont divisées en 3 volumes fonctionnels :

-  - Volume Jeux de Barres.
-  - Volume Appareillage.
-  - Volume Raccordement.